
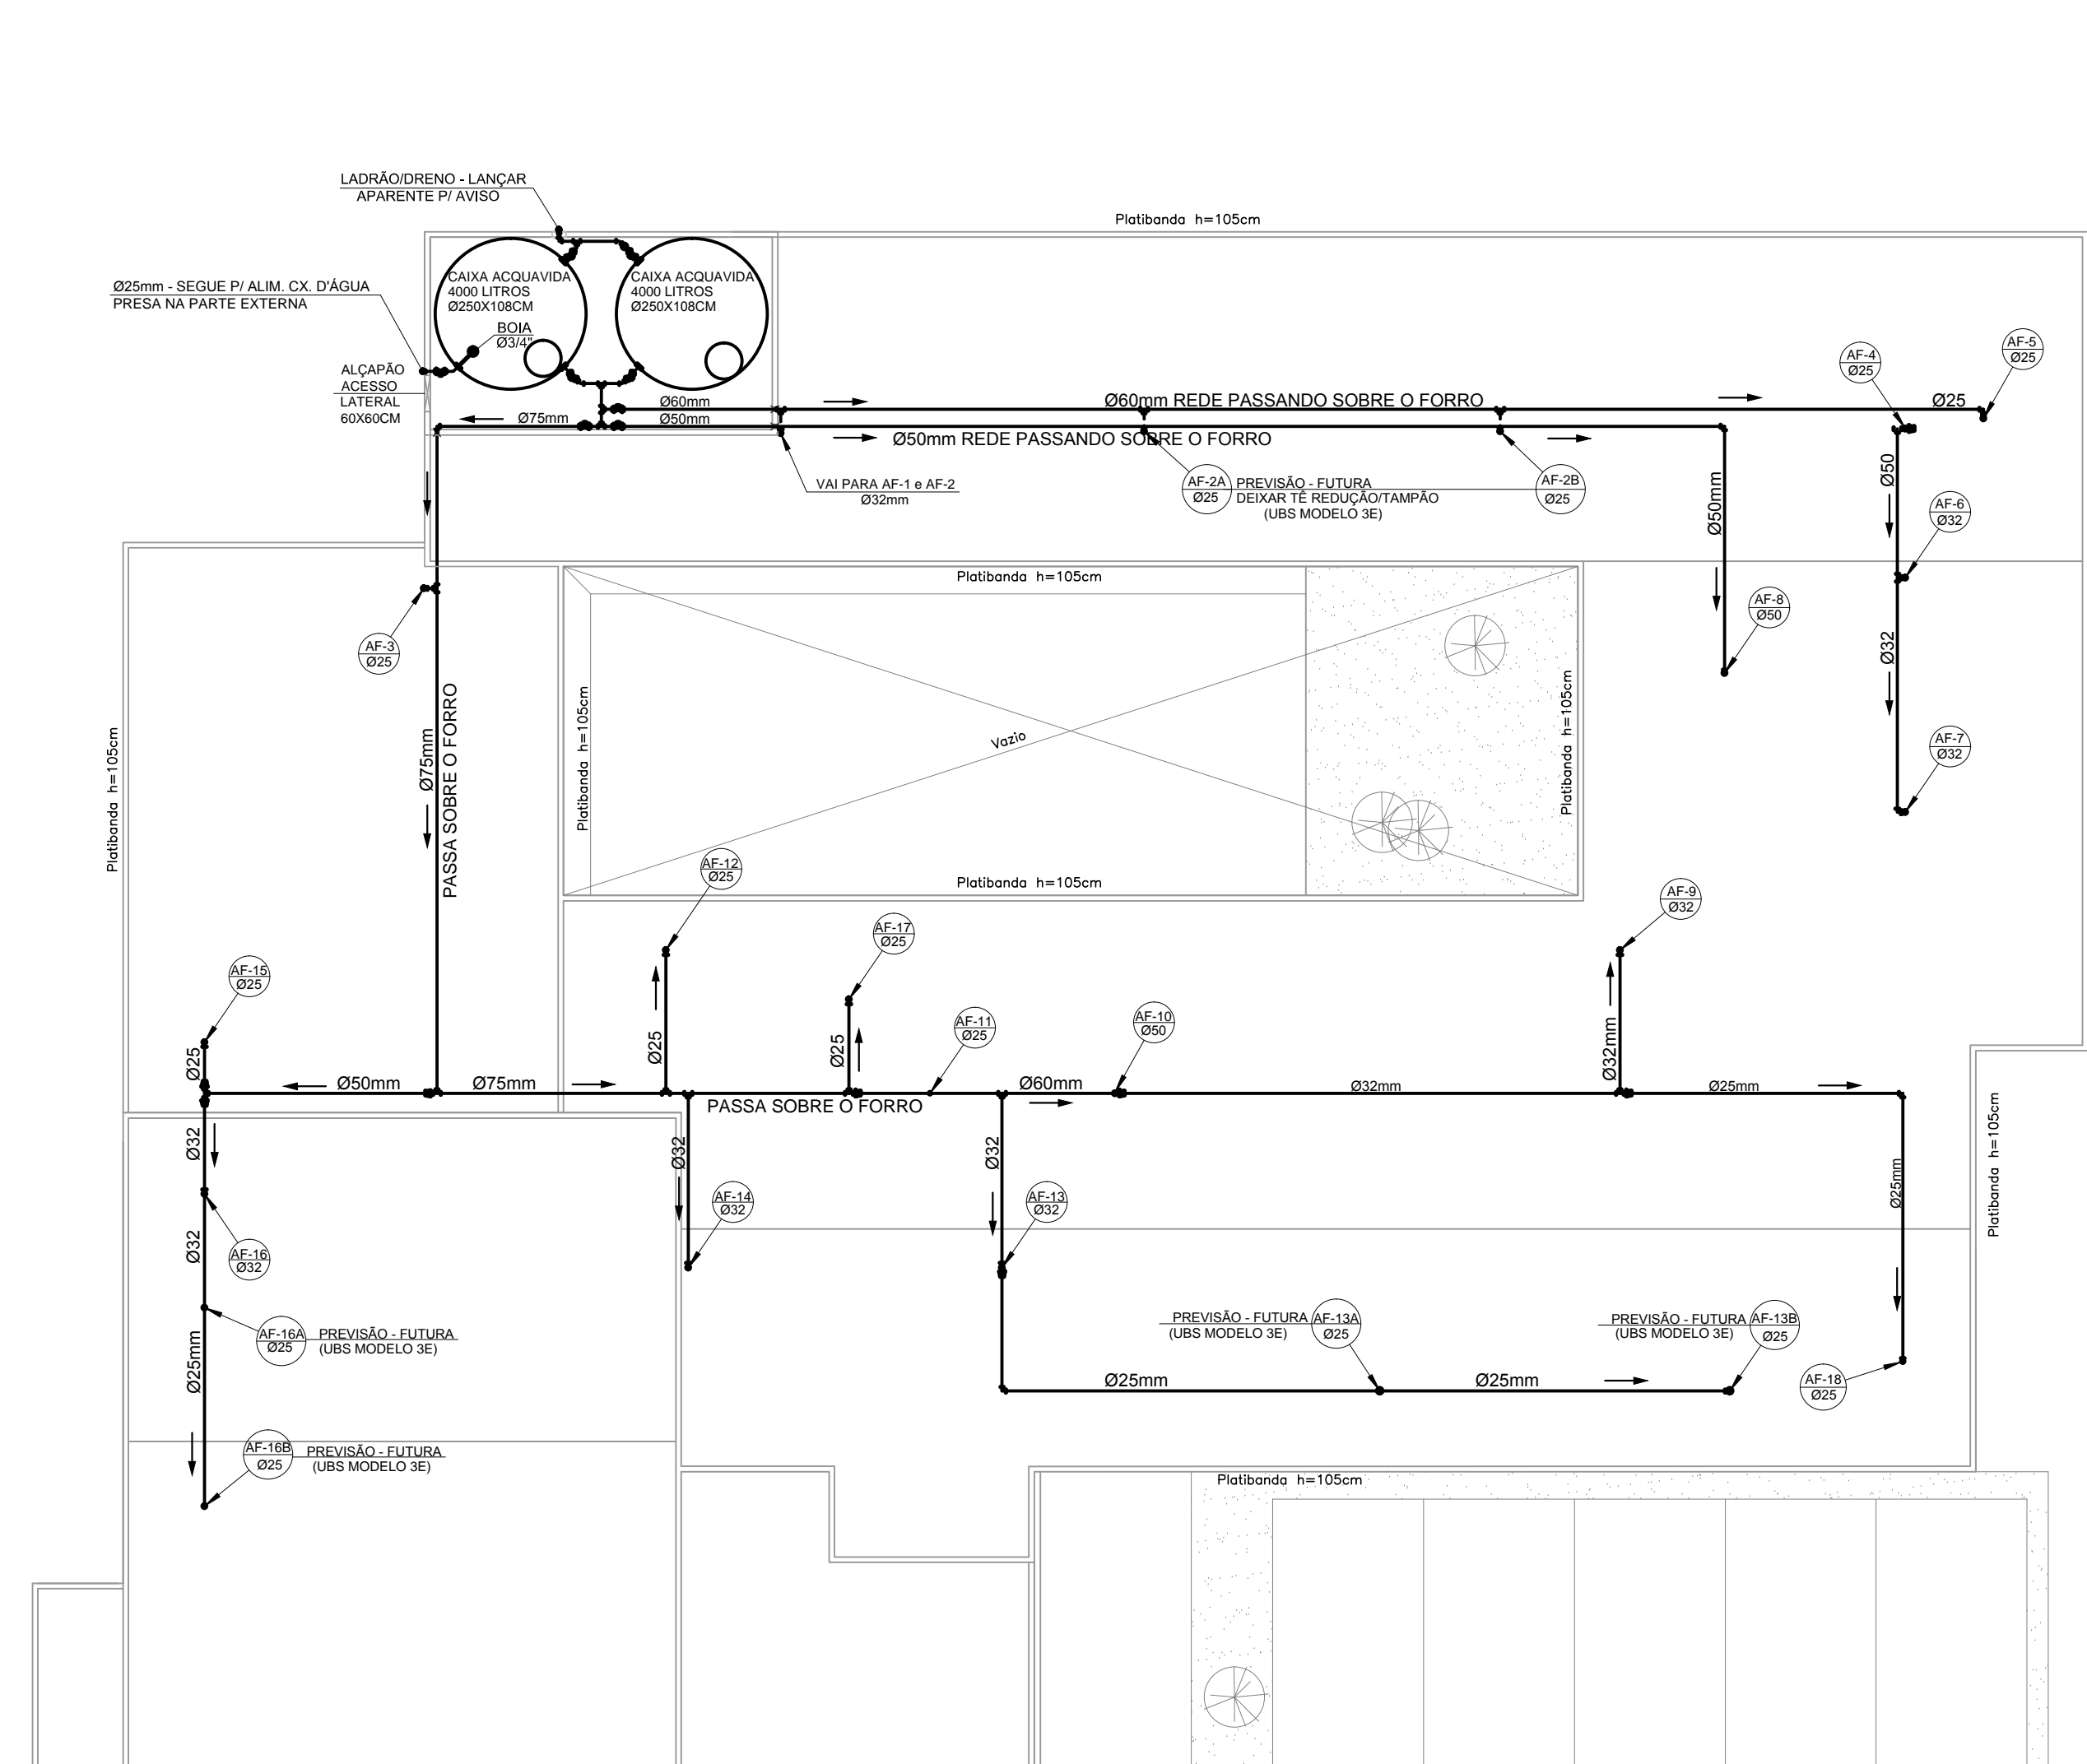


PLANTA MODULADA - REDE ÁGUA POTÁVEL
UBS TIPO 01 - EXPANSIVEL
ESC 1/75



PLANTA COBERTURA E CX. D'ÁGUA REDE ÁGUA POTÁVEL
UBS TIPO 01 - EXPANSIVEL
ESC 1/75


NOTAS:
ÁGUA FRIA:

- AS TUBULAÇÕES PARA ÁGUA FRIA SERÃO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLARMENTE, ATENDENDO A NBR 5646 DA ABNT.
- AS CALDEIRAS NUNCA SERÃO INSTALADAS HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR RECLINAÇÃO MÍNIMA DE 1% NA SENTIDA DO ESCOAMENTO.
- DESEPARAR A CONEXÃO E O TUBO DE 1/2" PARA EVITAR AS ENROSCADAS. LIGAR AS CALDEIRAS NUNCA SEM BUCHAS E/OU BUCHAS SEM VEDANTES.
- NÃO SERÁ PERMITIDO O USO DE BUCHAS DE MADEIRA OU PAPEL.
- NÃO É PERMITIDA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DAS CALDEIRAS EM ZONAS REMOVIDAS OU SEM FUNDAMENTO DE CIMENTOS APROPRIADOS JUNTO ÀS CALDEIRAS E/OU
- DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM MILÍMETRO.
- DIÂMETROS NÃO INDICADOS 25mm.

GERAL:

- COTAS DO CENTRIMETRO NUNCA EM METROS.
- TODAS AS INSTALAÇÕES DEVEM, ANTES DE ENTRAR EM FUNDAMENTO, SER INDEPENDENTES E DESLIGADAS COM OS TESTES DE PRESSÃO PARA ABERT.
- TODOS OS MATERIAIS CONCRETOS DAS INSTALAÇÕES DEVEM ATENDER AOS PARÂMETROS DE FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENCHO EXIGIDOS PELA ABNT.
- TODA TUBULAÇÃO APLICADA DEVE SER CONVENIENTEMENTE LIGADA A ESTRUTURA DE SUporte, ATUANDO AS BRACADEIRAS TIPO D, ESPACIADAS DE NO MÁXIMO 1,50m.

<p> RELAÇÃO MILIMETROS POLEGADAS P/ TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PVC – (NBR 5648) </p>									
<p> Dim.Nom/Ind Milímetros </p>	20	25	32	40	50	60	75	85	110
<p> Polegadas </p>	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

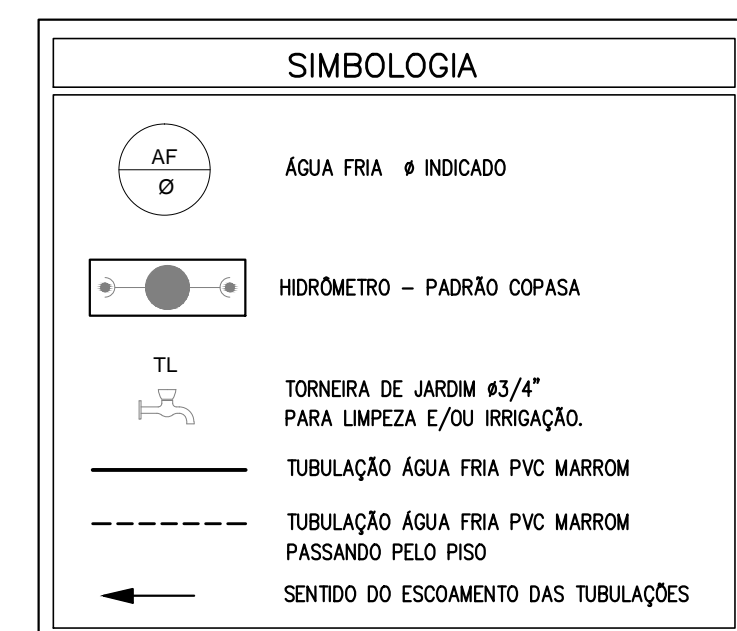

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG
É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

05	REVISÃO FINAL	10/10/2013	VÁLIDE
04	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	12/09/2013	VÁLIDE
03	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	01/02/2013	VÁLIDE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VÁLIDE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VÁLIDE
00	EMISSÃO INICIAL	15/10/2012	VÁLIDE
revisão	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO



Av. Augusto de Lima, nº655
 conj. 418 - Centro - BH
 Telefax: (31) 3324-2702
<http://www.viabile.com.br>
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO:		DATA:	
EDUARDO DIAS		OUTUBRO/2012	
NOME DO ARQUIVO CAD:		ESCALA:	UNIDADE:
460-UBSSS-R05-HID-03-AP-T1E_REDE AGUA POTAVEL.DWG		INDICADA	CENTÍMETROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROPRIETÁRIO:	



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte -
Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: **HIDROSANITÁRIO**

UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T1E - EXPANSÍVEL

ENDEREÇO:

MÁRIO UNIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS

ETAPA:	PROJETO EXECUTIVO
--------	-------------------

03
06