


PLANTA DO 1º PAVIMENTO  
ESCALA 1/75

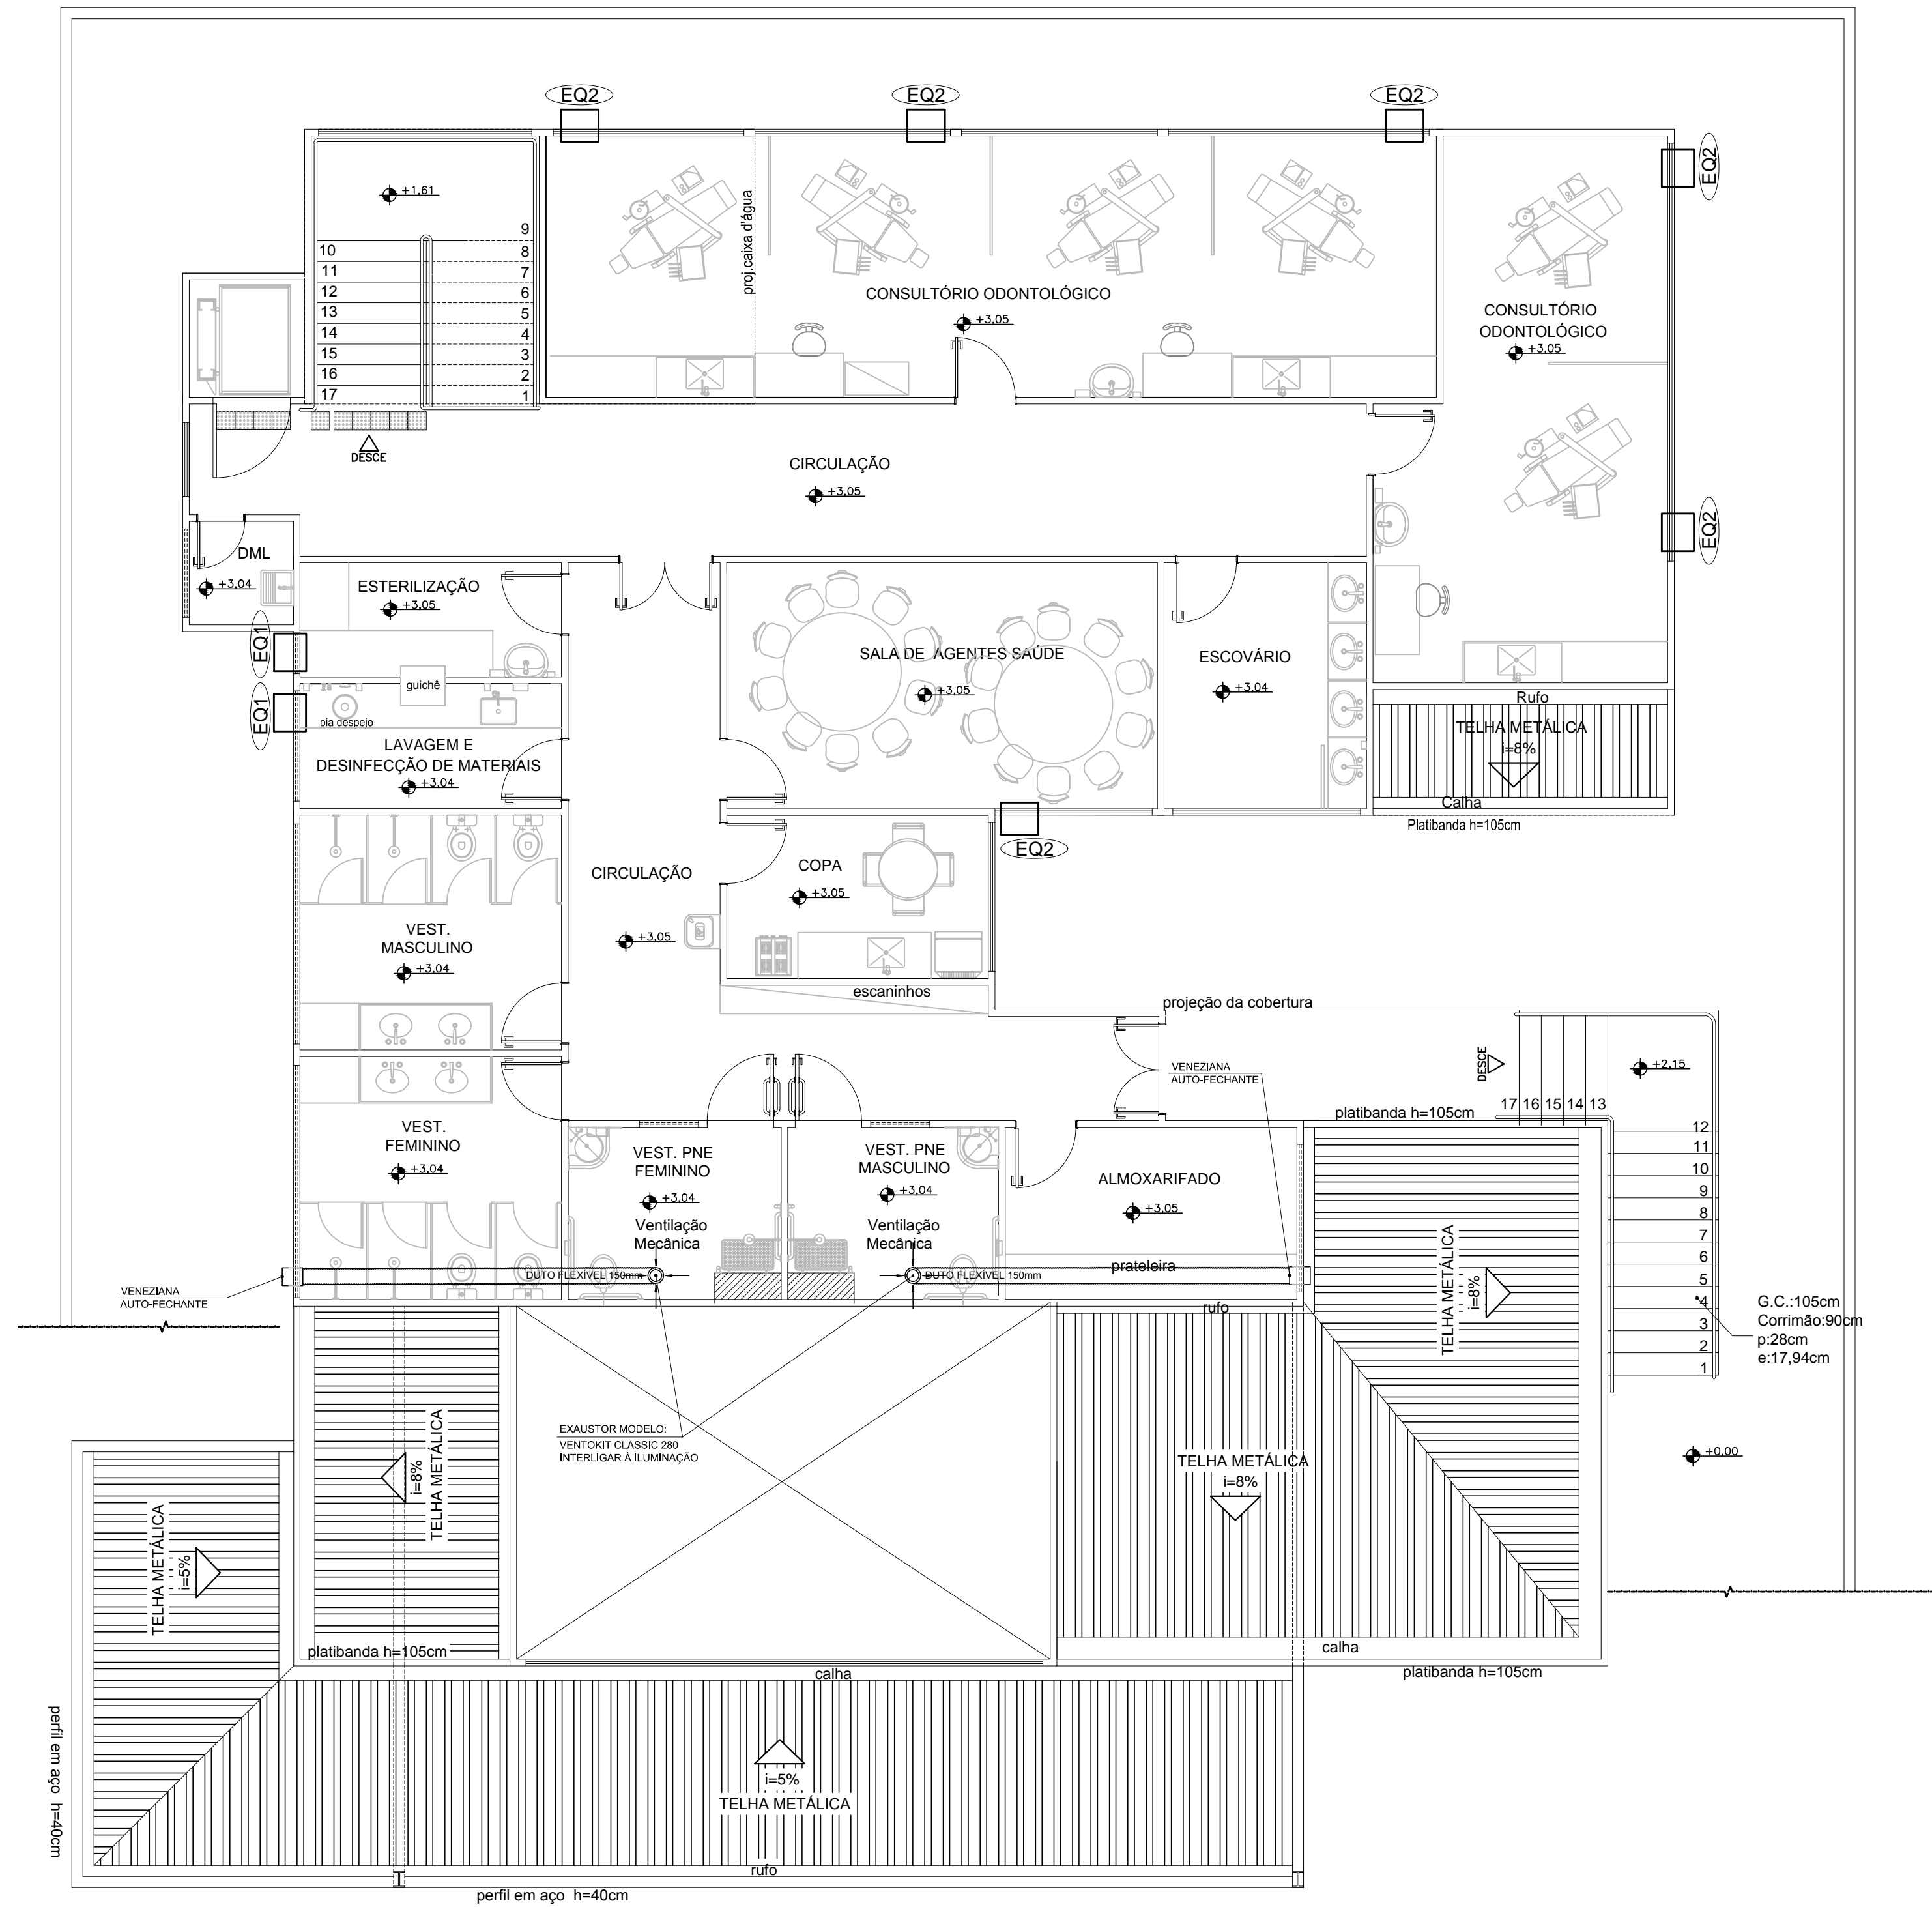

PLANTA DO 2º PAVIMENTO  
ESCALA 1/75

TIPO 3 ACLIVE				
TABELA DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)				
AMBIENTE	DEMANDA DO AMBIENTE (Btu/h)	CÓDIGO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE (UNIDADE)	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	18424,6	EQ2	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
VACINAÇÃO	6824	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA GERENTE	4094,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
TRIAGEM	4435,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
COLETA	2729,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE CURATIVOS	3070,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CUIDADOS BÁSICOS/ URG. E EMERG.	8894,8	EQ2	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
AGENTES DE SAÚDE	8530	EQ2	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	16718,8	EQ2	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	25590	EQ2	03	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
ESTERILIZAÇÃO	2729,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	6141,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE ESPERA	14671,6	EQ5	01	HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 16000Btu/h
GUARDA MEDICAMENTOS	2388,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h

- NOTAS:
- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
  - 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1998.
  - 3-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
  - 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
  - 5-O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL/CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA  
PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E  
RESOLUÇÃO 1737/09 DA SES-MG  
É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO  
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04	EMIÇÃO FINAL	21/10/2013	VIÁVEL
03	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	30/08/2013	VIÁVEL
02	ADEQUAÇÃO ARQUITETURA CONFORME VISA	20/02/2013	VIÁVEL
01	EMIÇÃO FINAL	17/10/2012	VIÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	18/09/2012	VIÁVEL

GERENCIAMENTO E PROJETO:



Av. Augusto de Lima, nº655  
conj. 418 - Centro - BH  
Telefone: (31) 3324-2702  
http://www.viabile.com.br  
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: FERNANDA BASQUES	DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R04-ACO-01-AP-T3A.DWG	ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	UNIDADE: CENTÍMETROS

FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO

CAU 59.704-0

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS  
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais  
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Prof. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hls -  
Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Prédio Minas - 12º e 13º andar

DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO	PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T3A - ACLIVE
ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTAS DO 1º E 2º PAVIMENTOS	FOLHA: 01 01