


PLANTA DO 1º PAVIMENTO  
ESCALA.....1/175

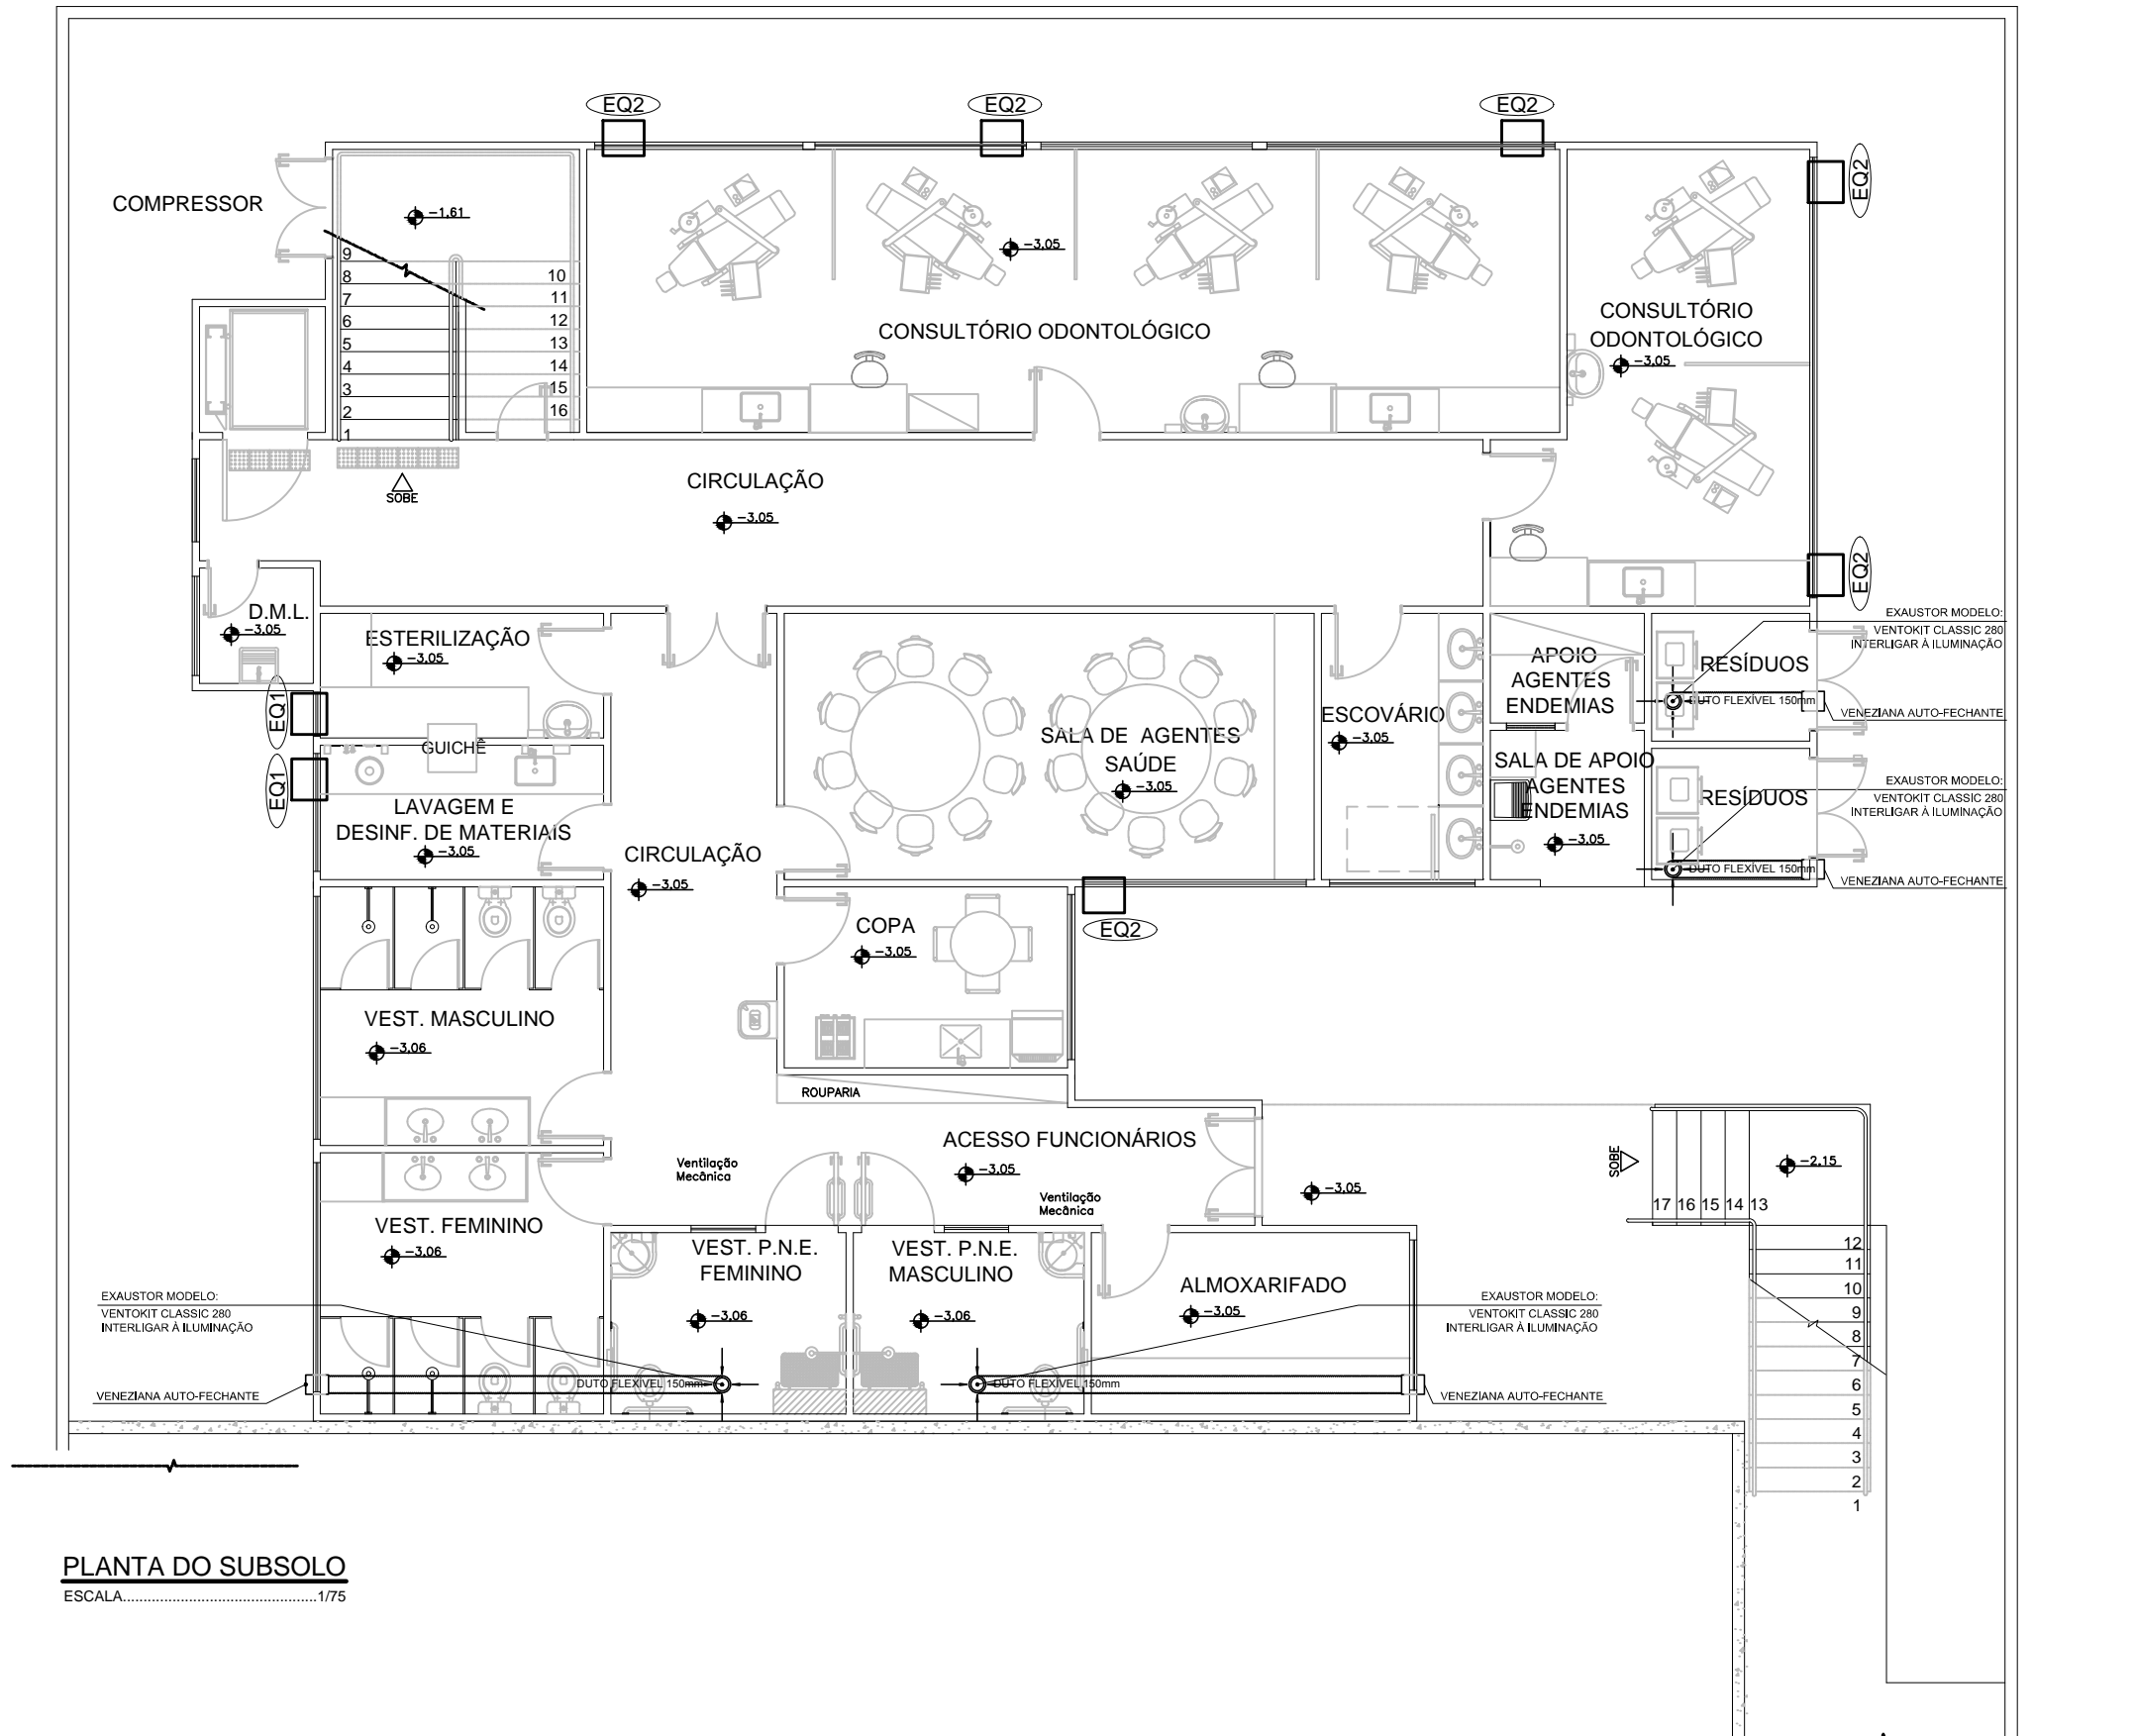

PLANTA DO SUBSOLO  
ESCALA.....1/175

TIPO 3 DECLIVE				
TABELA DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)				
AMBIENTE	DEMANDA DO AMBIENTE (Btu/h)	CÓDIGO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE (UNIDADE)	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	18424,8	EQ2	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
VACINAÇÃO	6824	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA GERENTE	4094,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
TRIAGEM	4435,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
COLETA	2729,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE CURATIVOS	3070,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CUIDADOS BÁSICOS/URG. E EMERG.	9894,8	EQ2	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
AGENTES DE SAÚDE	8530	EQ2	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	16718,8	EQ2	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	25590	EQ2	03	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 10000Btu/h
ESTERILIZAÇÃO	2729,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	6141,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE ESPERA	14671,6	EQ5	01	HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 18000Btu/h
GUARDA MEDICAMENTOS	2388,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h

NOTAS:  
1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.  
2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.  
3-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.  
4-COTAS EM CENTÍMETROS.  
5-O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL/CADEIRÃO DE ESPECIFICAÇÕES.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E  
RESOLUÇÃO 177/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO  
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

04	EMIÇÃO FINAL	21/10/2013	VIÁVEL
03	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	30/08/2013	VIÁVEL
02	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	22/02/2013	VIÁVEL
01	EMIÇÃO FINAL	17/10/2012	VIÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	18/09/2012	VIÁVEL

REVISÃO: \_\_\_\_\_ OBJETO: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_ VERIFICAÇÃO: \_\_\_\_\_

GERENCIAMENTO E PROJETO: **Viabile** solução em projetos  
Av. Augusto de Lima, nº655  
Cm. 418 - Centro - BH  
Telefax: (31) 3324-2702  
http://www.viabile.com.br  
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: FERNANDA BASQUES	DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R04-ACO-01-PE-T3D.DWG	ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	UNIDADE: CENTÍMETROS

FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO CALI 50 1040 SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais  
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves  
Rodovia Prof. Américo Gianelli s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hie -  
Minas Geras - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA  
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO  
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO

TIPO T3D - DECLIVE

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: PLANTAS DO 1º PAVIMENTO E SUBSOLO ETAPA: PROJETO EXECUTIVO FOLHA: 01

01

01